


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC SN 8 DN 200 a 150 V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ



Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

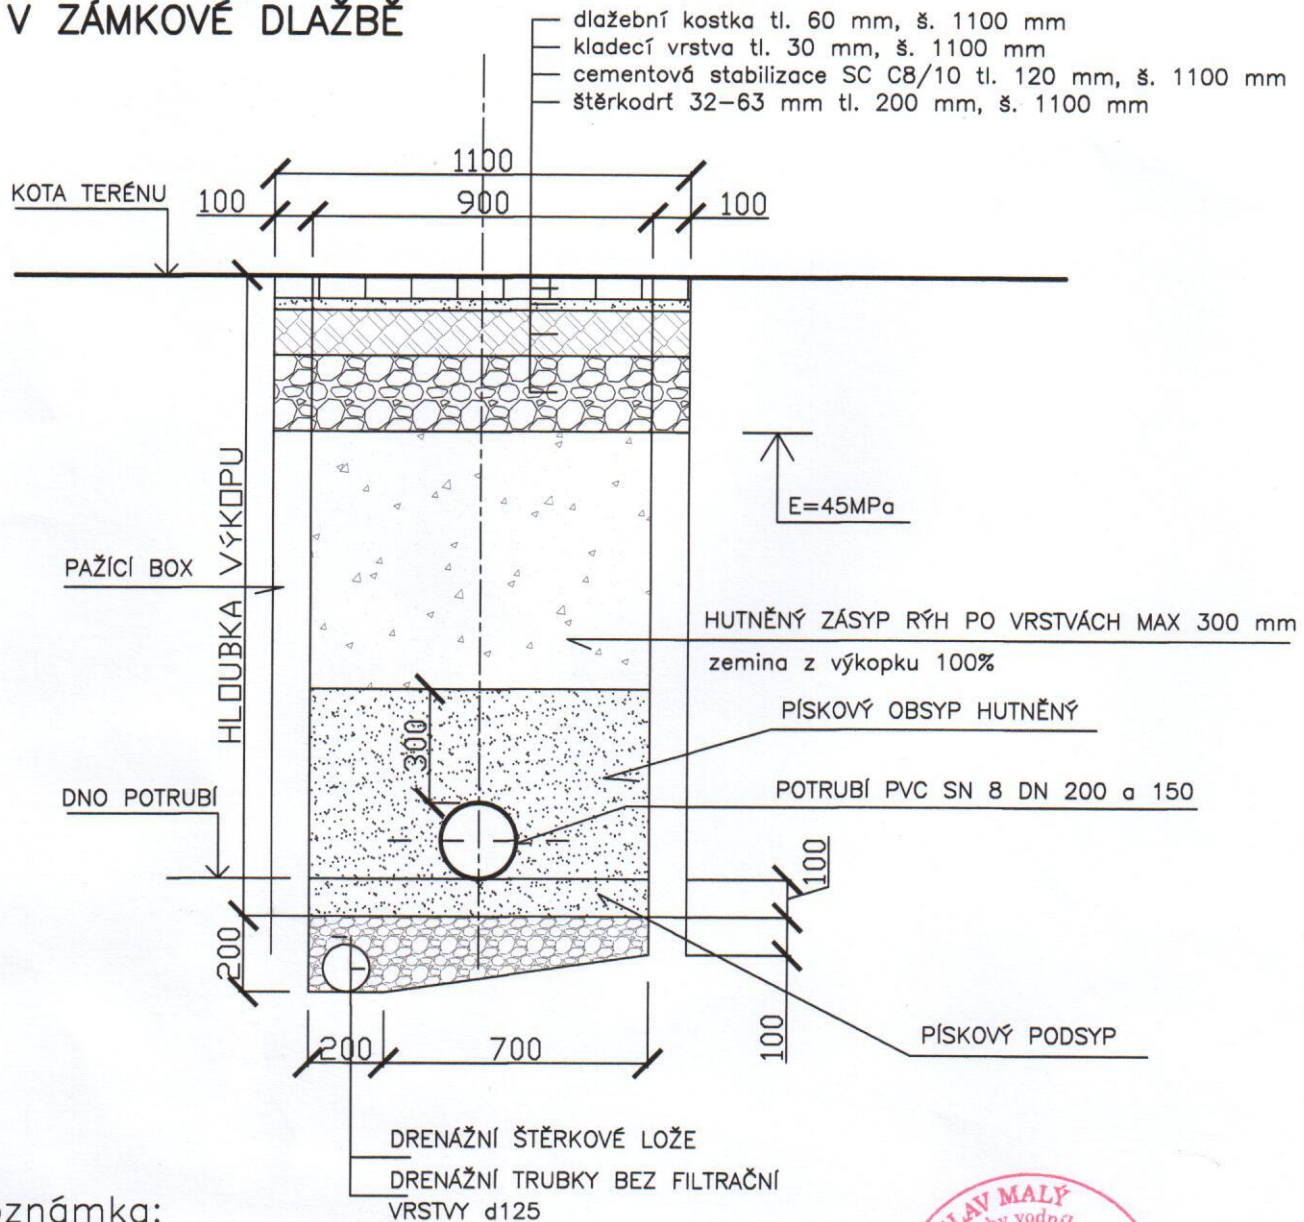

4

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Horka			
Investor: Obec Horka, Horka 53, 538 51 Horka				
Splašková kanalizace Horka – kanalizační přípojky Vzorové uložení potrubí			Stupeň	DÚŘ
			Datum	červen 2020
			Zakázkové číslo	M20/036
			Formát	6 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy: 1: 20 D.1
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				